


## INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL HIDRÁULICO (NIVEL) TIPO DIAFRAGMA

Item	Elemento
1	Válvula de flotador
2	Tubería PVC*
3	Válvula de control hidráulico
4	Válvula de bola
5	Filtro (recomendable)
6	Macromedidor
7	Válvula de compuerta

- La instalación del macromedidor debe ser aguas arriba de la válvula de control hidráulico, respetando los diámetros recomendados por el fabricante.
- En caso de instalar un macromedidor electromagnético el filtro debe estar después del macromedidor.
- En caso de instalar un macromedidor tipo Woltmann el filtro debe estar antes del macromedidor.
- \*La tubería de la válvula de flotador varía según la distancia y posición entre la válvula de control hidráulico y el tanque, por esta razón el cliente debe prever la cantidad de tubería y accesorios necesarios para su instalación.

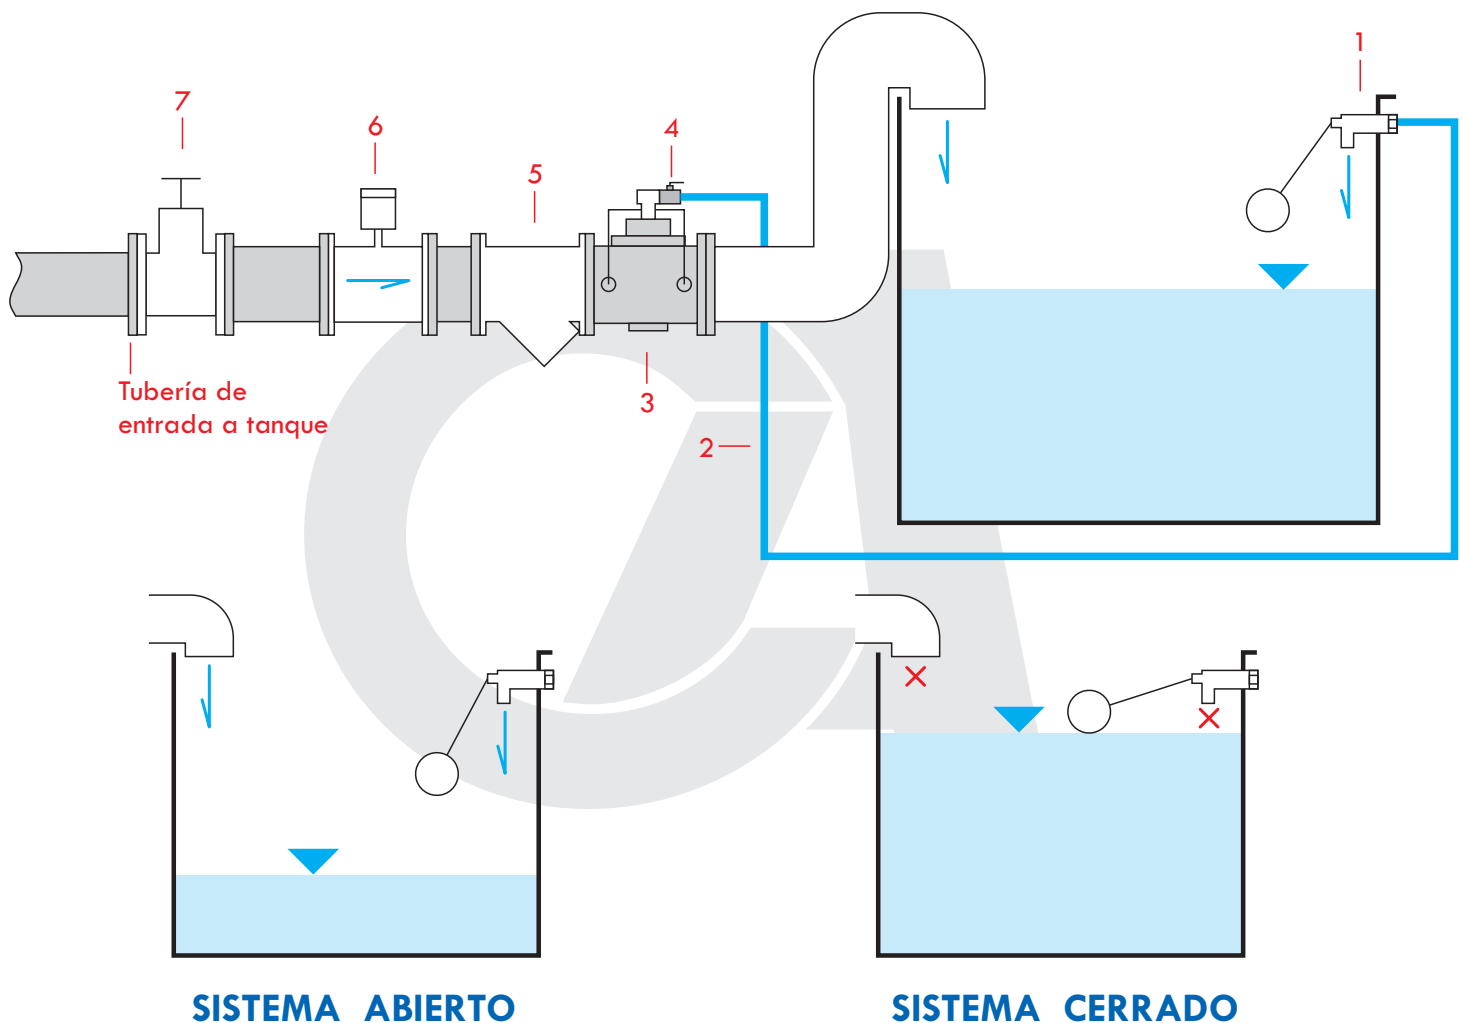

NOTA: Los componentes del producto de esta ficha están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar sujetos a modificaciones.